


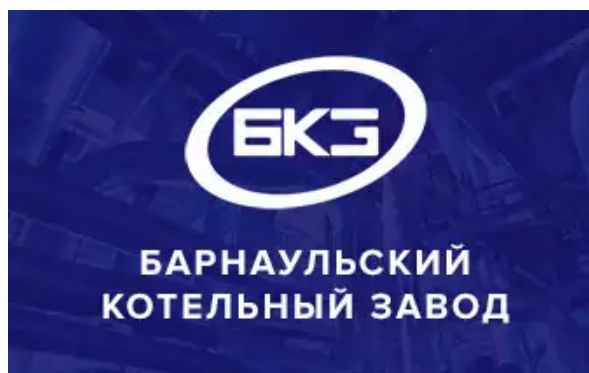

Фильтры для воды и пара

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Уманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Фильтры

Фильтры для воды и пара относятся к элементам трубопроводов работающих под избыточным давлением . Рабочая среда – жидкость 2-ой группы и газ 2-ой группы (вода, водяной пар и среды за исключением состоящих из воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также их смесей). Фильтры предназначены для наружной установки и установки в закрытых помещениях. Присоединение к трубопроводу под сварку. Установочное положение на трубопроводе любое, в нижней полусфере относительно горловины. Направление подачи рабочей среды - под фильтрующий элемент.

Климатическое исполнение -У, -УХЛ, -Т по ГОСТ 15150-69
Категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69

Основное назначение. Предотвращение засорения каналов водяных и пароводяных форсунок охладителей пара редукционно-охладительных установок поскольку рабочая среда в контурах теплоэнергетических установок может содержать частицы (накипь, окалина...), попадающие при эксплуатации, ремонте оборудования и представляющие угрозу по засорению.

Фильтры изготавливаются в соответствии с ТУ 3113-003-15365247-2009.

При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150-69.

В таблице представлены технические характеристики фильтров изготавливаемых «БКЗ».

Допустимые значения рабочих давлений и температур для арматуры могут отличаться от указанных в таблице с техническими характеристиками и выбираются в соответствии с ГОСТ 356-80, при условии, что они не должны выходить за пределы, установленные соответствующими Правилами и нормами государственного надзора для данных материалов и условий эксплуатации.

Изделия рассчитанные на предельное давление PN10 МПа, в соответствии с ГОСТ 356-80 допускают применение их на рабочих параметрах в диапазоне от 10МПа, 200°С до 3,6МПа, 455 °С; на PN25МПа – от 25МПа, 200 °С до 9МПа, 455 °С, на PN6,3МПа – от 6,3МПа, 200°С до 2,3МПа, 455 °С.

Фильтры, ТУ 3113-003-15365247-2009

Обозначение	DN, мм	PN, МПа	Tmax среды, °С	Рабочая среда	Материал корпуса, сталь	D, мм	D1, мм	L, мм	H, мм	h, мм	Рисунок
13с-1-1	10	10	450	вода	20	10	16	110	123	95	63
13с-2-1		37,3*	280	вода	20	10	16	110	123	95	63
13с-3-1		25*	545	пар	12Х1МФ	10	16	110	123	95	63
13с-1-2	15	25	350	вода	20	16	25	160	165	119	63
13с-1-3	20	10	425	вода	20	22	32	160	165	119	63
13с-2-3		37,3*	280	вода	20	20	32	160	165	119	63
13с-3-3		25*	545	пар	12Х1МФ	20	32	160	165	119	63
13с-1-4	25	10	450	вода	20	26	32	160	165	119	63
13с-1-5	32	10	450	вода	20	32	38	230	162	115	63
13с-3-5		25*	545	пар	12Х1МФ	31	57	220	279	190	63
13с-2-6	40	37,3*	280	вода	20	39	57	220	279	190	63
13с-1-7	50	6,3	425	вода	20	50	57	240	162	115	63
13с-2-7		25	350	вода	20	49	60	220	279	190	63
13с-3-7		13,7*	560	пар	12Х1МФ	50	76	250	295	200	63
13с-2-8	65	23,5	250	вода	20	58	76	250	295	200	63
13с-3-8		9,8*	540	пар	12Х1МФ	62	76	250	295	200	63

* - давление рабочее Pp

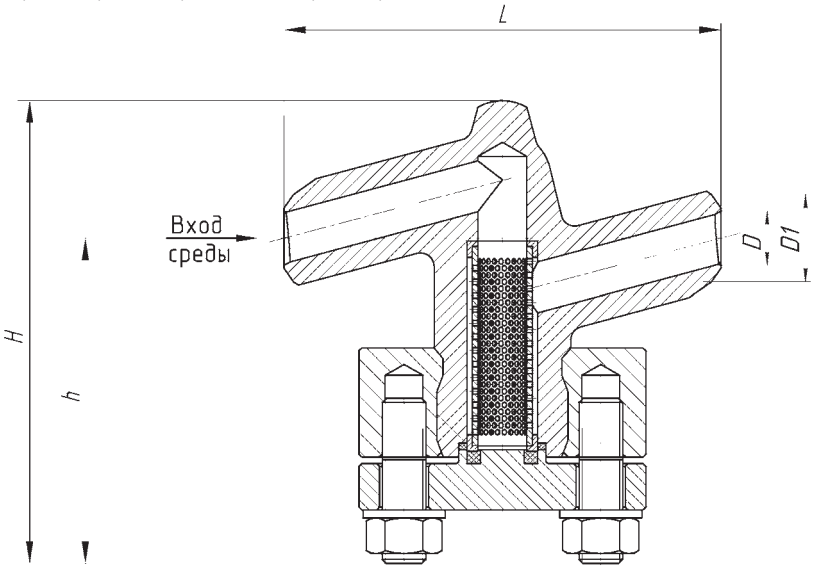


Рисунок 63. Фильтр

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Уманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://bkz.nt-rt.ru> || **эл. почта:** bzk@nt-rt.ru